

بهبود کیفیت توان شبکه‌های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر روش کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر

احسان اکبری*

* ۱- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران، akbari.ieee@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

چکیده: در این مقاله، طرح کنترلی بازیاب دینامیکی ولتاژ با استفاده از کنترلر شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر جهت جبران‌سازی کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ و هارمونیک ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG) بررسی می‌شود. استراتژی کنترل شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر بدلیل قابلیت خود تنظیمی و انطباق، می‌تواند با توجه به تغییرات و عملکرد سیستم در مدت زمان بروز خطا کنترلر را مطابق شرایط خطا تغییر دهد و با دقت بالایی عمل نماید. همچنین حضور تولید پراکنده در شبکه باعث کاهش جریان و توان تزریقی توسط DVR و در نتیجه کاهش توان نامی DVR می‌شود. با توجه به محدودیت ظرفیت ذخیره‌ساز انرژی برای جبران‌سازی اغتشاشات ولتاژ توسط DVR، وجود تولید پراکنده بسیار ضروری می‌باشد چرا که تولید پراکنده می‌تواند نامی مورد نیاز DVR را کاهش دهد و بدون نیاز به افزایش ظرفیت المان ذخیره‌ساز انرژی DVR، جبران‌سازی ولتاژ را بهبود بخشد. عملکرد استراتژی کنترلی مزبور با شبیه‌سازی DVR در یک شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده (DG) به کمک نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و نتایج کارآمدی سیستم کنترلی ارائه شده را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: بازیاب دینامیکی ولتاژ، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ، کنترل تطبیقی، شبکه‌های عصبی، هارمونیک ولتاژ.

۱- مقدمه


در صنعت امروزه، به دلیل استفاده روز افزون از ادوات الکترونیک قدرت و حساسیت این ادوات به کیفیت توان دریافتی، مقوله کیفیت توان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. اصولاً کیفیت توان را با کیفیت ولتاژ متناظر می‌نامند [۱]. به این منظور، ادوات مختلفی به جهت حفظ و یا بهبود کیفیت توان استفاده گردیده‌اند که وظیفه اصلی این ادوات، کاهش یا حذف اثرات خطاهایی که بیشترین تاثیر را بر شبکه می‌گذارند است. به منظور جبران تاثیر مخرب اغتشاشات کیفیت توان بر روی مصرف کنندگان حساس سیستم توزیع بهره‌گیری از ادوات Custom Power مورد توجه کارشناسان و مهندسين قدرت قرار گرفته است [۲]. بازیاب دینامیکی ولتاژ^۱ یکی از ادوات Custom

Power است که توانایی مقابله در برابر اثرات مخرب اختلالات ولتاژ را در اختیار بهره‌بردار بار حساس قرار می‌دهد. این دستگاه با تولید ولتاژ مناسب، اثر اغتشاشات کیفیت توانی را کاسته و ولتاژ بار را در حد مطلوب حفظ می‌کند [۳]. مشکلات مربوط به کیفیت توان دامنه وسیعی از مسایل من جمله کمبود و بیشبود ولتاژ، فلیکر، بروز هارمونیک، مسایل مربوط به حالت گذرا و قطع ولتاژ را شامل می‌شود. کمبود ولتاژ^۲ مطابق با استاندارد IEEE1159-1995 بصورت کاهش در مقدار موثر ولتاژ از ۰/۱ تا ۰/۹ پریونیت در فرکانس نامی برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف می‌شود و اغلب به دلیل خطاهای اتصال کوتاه، خروج بانک‌های خازنی، راه‌اندازی بارهای سنگین سلفی و افزایش ناگهانی بار در شبکه‌هایی با امپدانس نسبتاً

کارایی روش کنترلی پیشنهادی در DVR، جبران سازی کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ بر روی شبکه توزیع نمونه در محیط نرم افزاری MATLAB/SIMULINK مورد شبیه سازی قرار خواهد گرفت.

۲- معرفی ساختار و عملکرد DVR

DVR یکی از ادوات Custom Power در شبکه توزیع می باشد که به صورت سری با آن متصل می شود. آنها ولتاژ بار را با تزریق ولتاژهای سه فاز خروجی در طول اختلال در سیستم قدرت و با کنترل دامنه و فاز و فرکانس ولتاژ ثابت نگه می دارند. پس اساس عملکرد DVR، تزریق ولتاژ مورد نیاز در مواقع بروز اغتشاش ولتاژ برای جبران سازی آن می باشد. بطور کلی عملکرد DVR می تواند به دو حالت تقسیم بندی شود، که عبارتند از: standby mode و injection mode. در حالت اول در صورت بروز یا عدم بروز اتصال کوتاه، ولتاژ کوچکی جهت پوشش افت ولتاژ ناشی از تلفات راکتانس ترانسفورماتور تزریق می شود. در حالت دوم به محض آشکار شدن اغتشاشات ولتاژ، DVR به تزریق ولتاژ به بار حساس مورد نظر می پردازد. مدار DVR شامل ۵ جز اصلی می باشد که در شکل ۱، مشخص شده است [۳]:

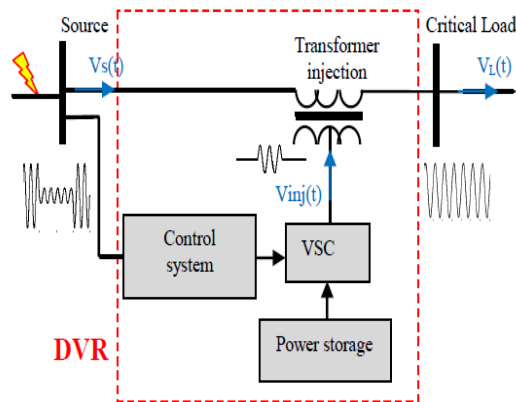

شکل ۱- مدار DVR در شبکه قدرت


اینورتر منبع ولتاژ: این پل اینورتر به اولیه ترانس تزریق متصل شده است. یک تجهیز ذخیره کننده انرژی برای پل اینورتر در نظر گرفته شده است. این اینورترها شامل سوئیچ های IGBT خود کموتاسیون با دیودهای موازی شده با آنها می باشد و از تکنیک PWM برای کنترل آن استفاده شده است.

المان ذخیره ساز انرژی: DVR علاوه بر تبادل توان راکتیو با شبکه برای جبران سازی اختلالات نسبتا طولانی و همچنین برای بارهایی با ضریب توان بالا باید قابلیت تبادل توان اکتیو با شبکه را هم داشته باشد. بنابراین، المان ذخیره ساز انرژی یکی از اجزای اصلی DVR بشمار می آید و شامل انواع مختلف خازن، باتری، سیستم چرخ طیار و منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد [۳]. در این مقاله از یک خازن به عنوان ذخیره ساز انرژی استفاده شده است.

ترانس تزریق سری: در DVR وجود یک ترانسفورماتور تزریق ضروری است تا دو سیستم ac و dc را از هم ایزوله کند. یک طرف این ترانس به طور سری به شبکه و طرف دیگر آن به اینورتر وصل می شود.

(۱) فیلتر هارمونیک: در DVR، برای تولید ولتاژ مطلوب معمولا از روش کلیدزنی با فرکانس بالا استفاده می شود این روش باعث تولید محتوای هارمونیک در خروجی اینورتر می گردد که باید

زیاد رخ می دهد. بیشبود ولتاژ^۲ مطابق با استاندارد IEEE1159-1995 بصورت افزایش در مقدار موثر ولتاژ از ۱/۱ تا ۱/۸ پریونیت در فرکانس نامی برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف می شود و اغلب به دلیل خطای تک فاز به زمین، قطع بارهای سنگین و یا اتصال بانک های خازنی رخ می دهد [۴]. مطابق با استاندارد IEEE-519 هارمونیک ولتاژ^۲، ولتاژ سینوسی است که دارای فرکانسی با مضرب عددی صحیح از فرکانس اصلی شبکه می باشد [۲]. مبدل های تغذیه سه فاز، کوره های القایی، دستگاه های جوشکاری و لامپ های فلورسنت از دلایل هارمونیک ولتاژ است. با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسين قدرت، استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت را برای رفع این مشکلات پیشنهاد کرده اند. DVR یکی از تجهیزاتی است که به عنوان راه حلی برای رفع این مشکلات در شبکه های توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در هنگام نوسان ولتاژ، DVR که به صورت سری در سیستم قدرت قرار می گیرد با تزریق ولتاژ می تواند ولتاژ مطلوب را برای بارهای حساس تولید کند که این در واقع کارکرد اصلی DVR است. DVR شامل یک مبدل منبع ولتاژ، منبع انرژی، ترانسفورماتور سری شده با خط، فیلتر حذف ریبیل کلیدزنی در خروجی و سیستم کنترلی است. این تجهیز قادر به حذف هر گونه مولفه ولتاژی مضر برای بار حساس از ولتاژ شبکه است. با این حال طراحی سیستم کنترلی مناسب در این زمینه مهم ترین نقش را بر عهده دارد. پژوهشگران بسیاری در این زمینه مقالات ارزشمندی به چاپ رسانده اند در [۳] روشی برای حفاظت بارهای حساس در برابر نامتعادلی و کمبود ولتاژ ارائه شده است که توان اکتیو مصرف یا تولید نمی کند، در نتیجه می توان از یک خازن DC به جای منبع استفاده کرد. در [۶] از روش کنترل مقاوم جهت بهبود عملکرد DVR در جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ، هارمونیک، فلیکر و قطعی ولتاژ استفاده شده است. در [۸] روش کنترل DVR بر مبنای روش کنترل مقاوم بررسی شده است. با این وجود، پیچیدگی محاسبات در روش های کلاسیک و کند بودن یا کیفیت ضعیف پاسخ در برخی از روش های حوزه فرکانس مشاهده می شود. همچنین، برخی از روش های پیشین قابلیت رفع همه مشکلات کیفیت توان را ندارند. در این مقاله، جهت بررسی عملکرد DVR و تاثیر آن بر جبران سازی اغتشاشات ولتاژ شبکه توزیع، این تجهیز مدل سازی شده و با بروز کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ در مدت زمان معین در شبکه توزیع نیروی برق، نقش این تجهیز در اصلاح اغتشاشات بیان شده بررسی می گردد. روش کنترلی اتخاذ شده برای DVR، روش کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر می باشد، روش پیشنهادی علاوه بر سرعت و دقت بالایی پاسخ، قابلیت رفع انواع اغتشاشات ولتاژ را نیز دارد. در ادامه پیرامون ساختار و عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ مطالعاتی صورت خواهد گرفت. سپس کنترلر شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر توصیف می گردد و عملکرد DVR مبتنی بر روش کنترلی پیشنهادی بیان می شود. در انتها جهت تایید مباحث تئوری ارائه شده در قسمت های قبل و نمایش

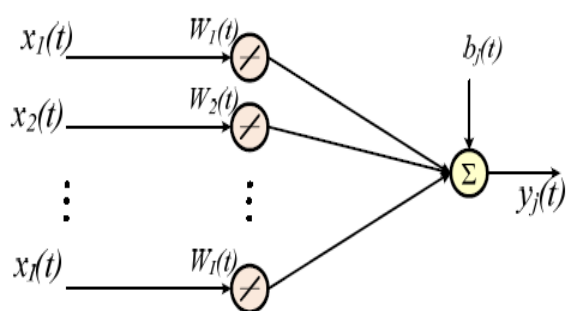

شکل ۳- مدل شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر (ADALINE)

الگوریتم آموزش شبکه به این صورت است که ماتریس وزن‌ها $w(t)$ با استفاده از قاعده گرادین خود را به‌روز می‌کند:

$$W(t+T) = W(t) + \eta \times \left(\frac{dy_j}{dw} \right) \times e(t) - \eta \times \gamma \times W(t)$$

$$e(t) = y(t) - y_j(t)$$

در این رابطه η نرخ آموزش، T زمان نمونه‌برداری، γ فاکتور پایدار ساز و $e(t)$ سیگنال خطاست که $y_j(t)$ خروجی نرون و $y(t)$ خروجی سیستم واقعی می‌باشد. در این رویکرد کنترلی، یک شبکه عصبی طوری آموزش می‌بیند که عملکردی مشابه کنترلر PI داشته باشد. بیشتر کنترلرها مانند PI در صورتی می‌توانند به‌خوبی عمل کنند که سیستم مورد بررسی حول نقطه کار مشخصی عمل کند، در صورتی که سیستم با عدم قطعیت همراه باشد و یا تغییرات ناشناخته‌ای به سیستم اعمال شود کنترلر PI به خوبی جوابگو نیست [۵]. یکی از مزیت‌های شبکه عصبی این است که در صورت وجود عدم قطعیت در سیستم، پارامترهای خود را با شرایط فعلی تطبیق می‌دهد و عمل کنترل را به‌خوبی انجام می‌دهد. در این روش ابتدا شبکه عصبی به‌صورت *off-line* آموزش می‌بیند و وزن‌های خود را طوری تطبیق می‌دهد که مشابه کنترلر PI باشد. سپس سیستم کنترلر PI جد را به شبکه عصبی می‌دهد و شبکه عصبی با توجه به سیستم و رویدادهای سیستم وزن‌های خود را توسط گرادین کاهشی به‌روز می‌کند. سرعت یادگیری در اینجا ۰/۰۱، زمان نمونه‌گیری برابر ۰/۰۵ و فاکتور پایدارساز 10^{-6} در نظر گرفته شده و شبکه شامل یک لایه دو ورودی و دو خروجی است.

۴- شبیه‌سازی سیستم مورد مطالعه

به منظور بررسی عملکرد کنترل کننده DVR، در حضور DG، سیستم توزیع شکل ۴، همراه با پارامترهای مشخص شده در جدول ۱، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

قبل از تزریق به شبکه حذف شود بنابراین برای حذف محتوای هارمونیک از فیلتر LC استفاده می‌شود.


سیستم کنترل: طراحی سیستم کنترل، نقش مهمی در عملکرد DVR ایفا می‌کند. در واقع این بخش بر پایه آشکارسازی اختلالات ولتاژ و فراهم کردن استراتژی مناسب کلیدزنی اینورتر می‌باشد. روش کنترل پیشنهادی در این مقاله، بر اساس شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر می‌باشد که در بخش بعدی به ارائه این روش کنترلی و بکارگیری آن در DVR می‌پردازیم.

۳- کنترلر شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر

شبکه‌های عصبی تطبیق‌پذیر (ANN) در محاسبات گسترده برای نگاشت ورودی به خروجی استفاده می‌شود. این نگاشت به‌صورتی آموزش دیده و شبکه را برای دستیابی به پاسخ مطلوب هدایت می‌کند. در طول آموزش، وزن‌ها و بایاس‌ها به‌گونه‌ای به‌روز می‌شوند تا خطای کمتری بین خروجی واقعی و خروجی مطلوب حاصل شود. شکل ۲ مدل ANN را برای یک شبکه دو لایه نشان می‌دهد. اندیس i مربوط به i امین ورودی، اندیس h مربوط به h امین لایه مخفی و اندیس j مربوط به j امین بردار خروجی است و بردار X ورودی‌های سیستم می‌باشد. خروجی شبکه به‌صورت رابطه زیر با ورودی در ارتباط است:

$$y^{(2)} = F^{(2)} \left(W^{(2)} \left[F^{(1)} \left(W^{(1)} X + b^{(1)} \right) \right] + b^{(2)} \right) \quad (1)$$


در این رابطه W ماتریس وزنی، b بردار بایاس، y بردار خروجی و F تابع فعال‌ساز و بالانویس مربوط به لایه نرون می‌باشد [۵].

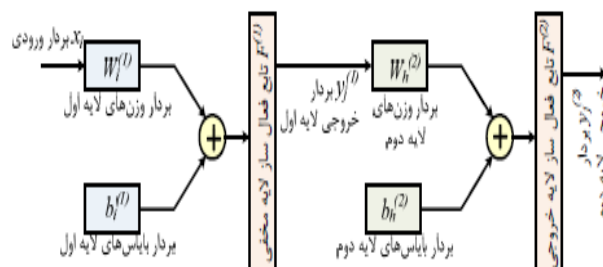

شکل ۲- شبکه عصبی تطبیق‌پذیر دو لایه

ساده‌ترین نوع شبکه عصبی، ADALINE می‌باشد. این شبکه عصبی همانطور که در شکل ۳ نمایش داده شده است برای تطبیق از بردار خطی $y = wx + b$ استفاده می‌کند. در هر لحظه اگر $x(t)$ بردار ورودی به تعداد I باشد، j امین خروجی شبکه عصبی به‌صورت زیر است:

$$y_j(t) = b_j(t) + \sum_{i=1}^I W_i(t) x_i(t) \quad (2)$$

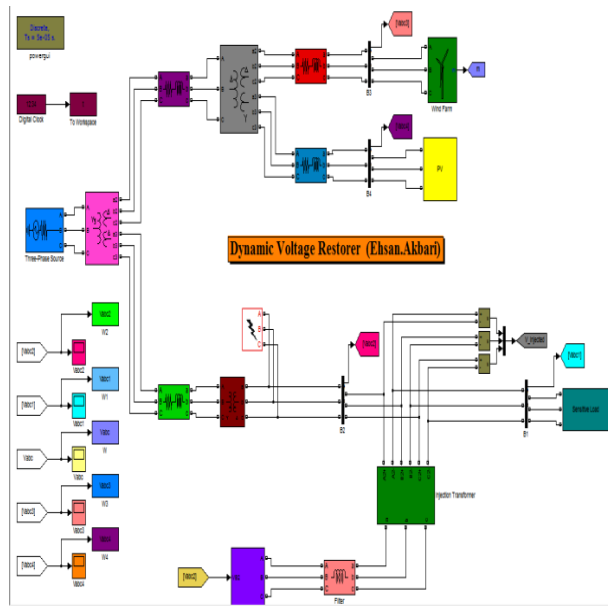


شکل ۵- ساختار سیستم توزیع مورد مطالعه به همراه DVR پیشنهادی در محیط نرم‌افزاری MATLAB


چهار وضعیت مختلف برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است که شامل وضعیت کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، هارمونیک ولتاژ و هر سه اختلال در ولتاژ منبع می‌باشد. در ادامه به بررسی این چهار وضعیت می‌پردازیم.

۴-۱- شبیه‌سازی DVR پیشنهادی در حضور کمبود ولتاژ


در شکل ۶ کمبود ولتاژ سه فاز به اندازه ۰/۶ پریونیت در ولتاژ منبع در اثر خطای اتصال کوتاه سه فاز متقارن با امپدانس خطای 0.3Ω رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر به جبران‌سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۷ بیانگر این موضوع می‌باشد. در شکل ۸ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

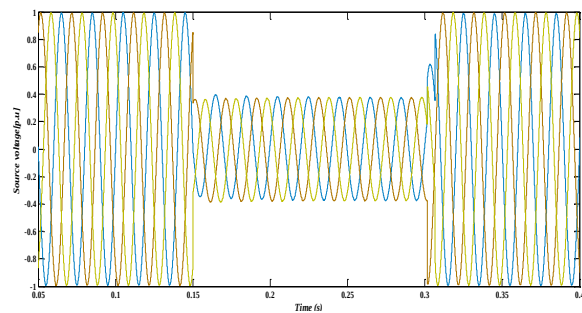

شکل ۶- ولتاژ شبکه

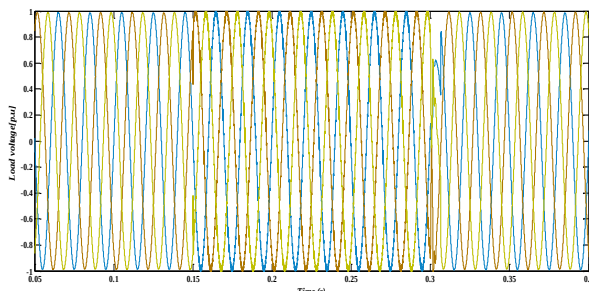

شکل ۷- ولتاژ جبران شده بار

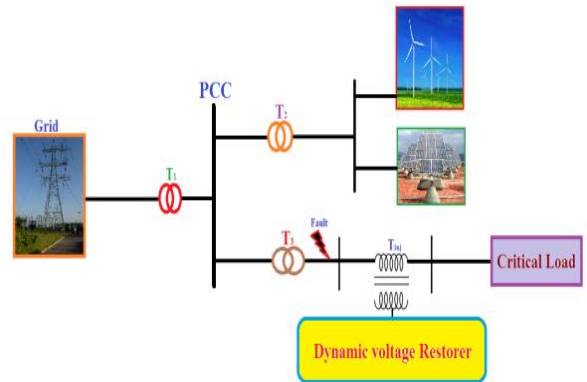

شکل ۴- شبکه مورد مطالعه

جدول ۱- پارامترهای شبکه مورد مطالعه [۴]

پارامترها	مقادیر
ولتاژ منبع تغذیه	63kV
توان حساس	50Hz
توان بار	500kw, 100k var
ترانس ۱	$63Y_g / 20\Delta / 20\Delta kV$, $1MVA, U_k = 10\%$
ترانس ۲	$20\Delta / 6.6\Delta / 6.6Y kV$, $1.5MVA, U_k = 7\%$
ترانس ۳	$20Y / 11\Delta kV$, $1MVA, U_k = 5\%$
فیدر ۱	$R_1 = 0.1\Omega, L = 0.001H$
فیدر ۲	$R_1 = 0.2\Omega, L = 0.001H$

جدول ۲- پارامترها و مشخصات DG


DG 1	P_{max}	200w
	V_{mp}	26.3v
	I_{mp}	7.6A
DG 2	P_{max}	3MVA
	V_n	6.6kV
	ω_s	300r / s

شبکه مورد بررسی، دارای دو شین می‌باشد که به یکی از آنها (فیدر ۱) منابع تولید پراکنده از نوع توربین بادی و فتوولتائیک با مشخصات ارائه شده در جدول ۲، متصل است و به فیدر دوم بار حساس به نوسانات ولتاژ شبکه. ساختار شبکه مورد مطالعه در محیط نرم‌افزاری MATLAB/SIMULINK در شکل ۵، نشان داده شده است.


۳-۴- شبیه سازی DVR پیشنهادی در حضور

هارمونیک ولتاژ


در شکل ۱۲ هارمونیک ولتاژ سه فاز در ولتاژ منبع در اثر اتصال بارهای غیر خطی رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر به جبران سازی پرداخته است ولتاژ بار در شکل ۱۳ بیانگر این موضوع می باشد. در شکل ۱۴ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

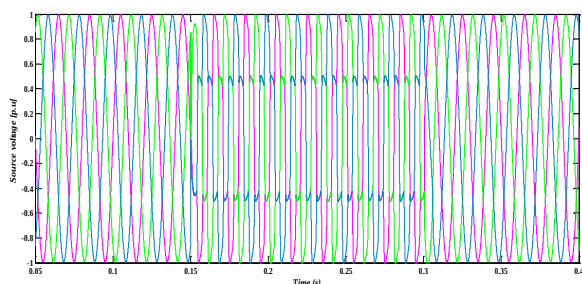

شکل ۱۲- ولتاژ شبکه

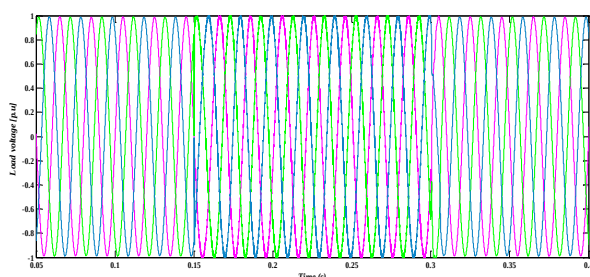

شکل ۱۳- ولتاژ جبران شده بار

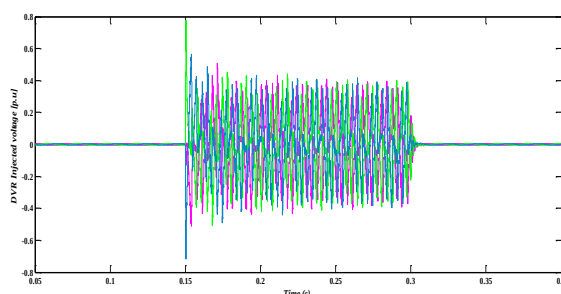


شکل ۱۴- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی

۴-۴- شبیه سازی DVR پیشنهادی در حضور

کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ

در شکل ۱۵ کمبود ولتاژ در بازه زمانی ۰/۱۵ ثانیه تا ۰/۳ ثانیه ولتاژ منبع در اثر اتصال کوتاه سه فاز، بیشبود ولتاژ در بازه زمانی ۰/۳۵ ثانیه تا ۰/۵ ثانیه در اثر اتصال بانک خازنی و هارمونیک ولتاژ در بازه زمانی ۰/۶ ثانیه تا ۰/۷۵ ثانیه در اثر اتصال بار غیرخطی در ولتاژ منبع رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر به جبران سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۱۶ بیانگر این موضوع می باشد. در شکل ۱۷ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

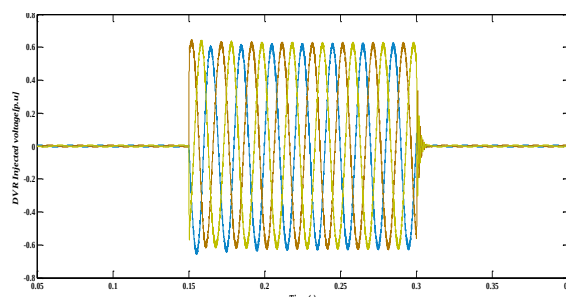


شکل ۸- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی


۲-۴- شبیه سازی DVR پیشنهادی در حضور

بیشبود ولتاژ


در شکل ۹ بیشبود ولتاژ سه فاز به اندازه ۱/۳ پریونیت در ولتاژ منبع در اثر اتصال بانک خازنی سه فاز رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر به جبران سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۱۰ بیانگر این موضوع می باشد. در شکل ۱۱ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

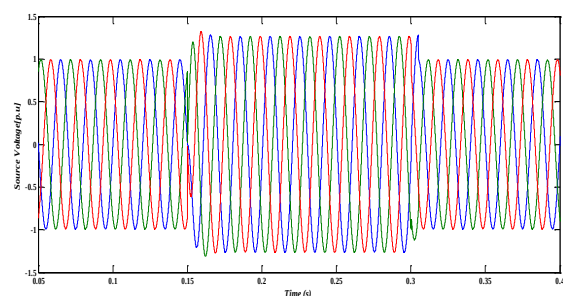

شکل ۹- ولتاژ شبکه

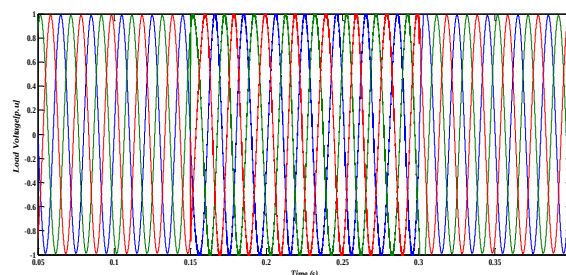

شکل ۱۰- ولتاژ جبران شده بار

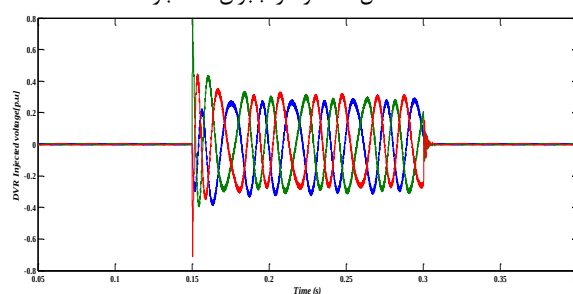

شکل ۱۱- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی


این روش کنترلی، یک روش کنترل تطبیقی جهت جبران سازی در DVR می باشد. روش کنترلی فوق می تواند بصورت سریع و بلادرنگ، انواع اغتشاشات بوجود آمده در ولتاژ شبکه مانند کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ را به نحو مطلوبی جبران کند و منجر به بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق گردد. حضور DG باعث کاهش جریان و توان تزریقی توسط DVR و در نتیجه کاهش توان نامی DVR می گردد. که این امر باعث کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های اولیه و بهره برداری و نگهداری DVR می گردد.

سپاسگزاری


در این بخش لازم است تا از راهنمایی ها و الطاف بی دریغ جناب آقای پروفسور Frede Blaabjerg استاد دانشکده برق دانشگاه آلبورگ دانمارک تشکر و قدردانی را داشته باشیم که بنده را در تهیه این مقاله یاری نمودند.

مراجع


- [1] P. Omar, and N.A. Rahim, "Power Quality improvement in low voltage distribution system using dynamic voltage restorer (DVR) ," the 5th IEEE Conf. on Electronics and Applications, pp. 973-978, 2010.
- [2] S. Reddy, and R. K. Btref, "Distributed generation based dynamic voltage restorer," IET-UK International conference in Electrical Sciences, 2009 (ICES 2009).
- [3] E. Akbari, "operation DVR based Modular Multilevel Cascade Converter based on Double-star Chopper-cells (MMCC-DSCC) for Compensation Voltage sag and swell in Power Distribution Grids", Majlesi Journal of Mechatronic Systems (MJMS), Vol. 4, NO. 1, pp. 39-47, March 2015.
- [4] E. Akbari, "Operation and control of a Dynamic Voltage Restorer using Nine-level Cascaded H-Bridge Converter to Mitigating the voltage sag, swell and flicker in Electric power distribution grids" International Journal of Educational Advancement, Vol. 7, No. 1, pp. 100-115, Oct 2016.
- [5] R. Reddy, and V. Ramt, "A Neuro Control Strategy for a Dynamic voltage Restorer for power quality Improvement" IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 8, No. 7, pp. 2435-2458, 2011.
- [6] Y. W. Li, G. Zung and P. Ch. Lou, "A robust control scheme for MV Dynamic voltage restorer implentation" IEEE Trans. On Power Electronic, Vol. 53, No. 7, pp. 3425-3432, 2011.
- [7] M. Ramasamy and S. Thangvel, "Exprimental verification of PV based DVR with significant energy conservation" IEEE Trans. On power Delivery, Vol. 24, No. 1, pp. 2134-2142, 2013.
- [8] E. Akbari, "New configuration of a DVR based on Seven-level Packed U-Cell Inverter to Improv Power Quality in Electrical Distribution Grids", Majlesi Journal of Mechatronic Systems (MJMS), Vol. 4, NO. 2, pp. 33-42, June 2019.

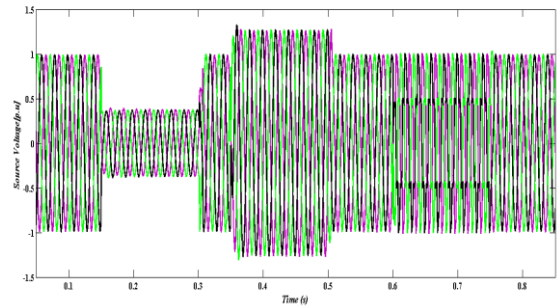

شکل ۱۵- ولتاژ شبکه

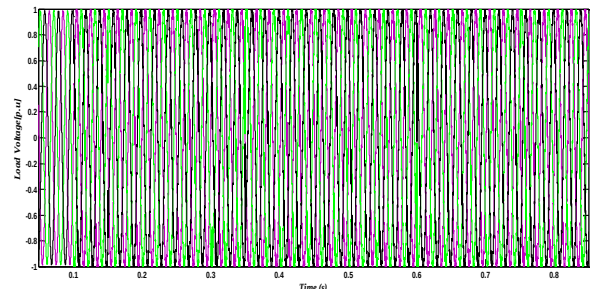

شکل ۱۶- ولتاژ جبران شده بار

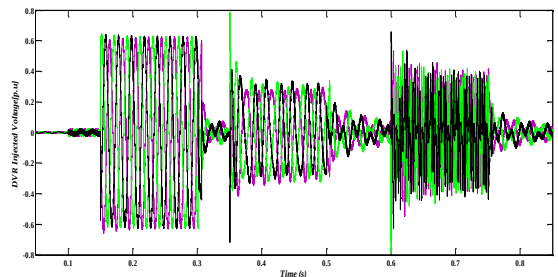

شکل ۱۷- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی

با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده، مقایسه ای بین DVR پیشنهادی با DVR معمولی (مجهز به منبع ذخیره انرژی و خازن لینک DC) مورد مطالعه در مرجع [۲] از لحاظ پروفیل ولتاژ دو سر بار حساس در شرایط یکسان صورت گرفته که نتایج آن در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳: مقایسه پروفیل ولتاژ دو سر بار حساس بدون DVR و با حضور DVR پیشنهادی و DVR مورد مطالعه در مرجع [۲]

ولتاژ حساس با DVR پیشنهادی	ولتاژ حساس با DVR مرجع [۲]	ولتاژ حساس بدون DVR	نوع اغتشاش
1pu	0.98pu	0.4pu	کمبود ولتاژ
1pu	1.07pu	1.3pu	بیشبود ولتاژ
2.45%	6.3%	28.45%	هارمونیک ولتاژ

۵- نتیجه گیری

در این مقاله، روش کنترل نوینی مبتنی بر شبکه عصبی برای بازتاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر ارائه گردید. روش پیشنهادی بسیار ساده و از قابلیت تطبیق پذیری خوبی برخوردار است و بر اساس شرایط شبکه در هر لحظه از زمان عمل می نماید. با بررسی شبیه سازی های انجام گرفته در مقاله، نتایج زیر حاصل شد:

رزومه



احسان اکبری در بروجرد متولد شده است

(۱۳۶۶). تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع

کارشناسی مهندسی برق - قدرت در دانشگاه

مازندران (۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد مهندسی

برق - قدرت را در دانشگاه علوم و فنون

مازندران (۱۳۹۲) سپری کرده است. فعالیت‌های

پژوهشی و علاقه‌مندی ایشان در زمینه ادوات FACTS، کیفیت توان

الکتریکی، الکترونیک قدرت و کاربرد آن در سیستم‌های قدرت،

تولیدات پراکنده و شبکه‌های توزیع هوشمند می‌باشد و در حال حاضر

مربی گروه برق دانشگاه فنی و حرفه‌ای چرخکار بروجرد می‌باشد.

زیر نویس‌ها

Dynamic voltage Restorer ^۱

Voltage Sag ^۲

Voltage Swell ^۳

Voltage Harmonic ^۴

Improvement Power Quality in Electrical Distribution Grids with DG by DVR based On ANN Controller

Ehsan Akbari^{1*}

1- Department of Electrical Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.

Abstract: Unified Power Flow Controller (UPFC) is one of the FACTS devices which plays a crucial role in simultaneous regulating active and reactive power, improving system load, reducing congestion and cost of production. Therefore, determining the optimum location of such equipment in order to improve the performance of the network is significant. In this paper, WCA algorithm is used to locate the optimal placement of UPFC. The concepts and ideas underlying this approach are inspired by nature and are based on observations of water and the process of the water cycle and the formation of rivers and streams and their flow to the sea in the real world. This algorithm has a high potential for escaping local optimizations as well as speeding up global optimization. For UPFC modeling, the power injection model has been used and the OPF-UPFC problem has been solved with various objective functions such as generators fuel cost, network losses and system loading, both single-objective and multi-objective. Also, the results obtained from different objective functions are compared with other references. The results acquired show the efficiency and speed of the water cycle algorithm compared to some other intelligent algorithms. The computer program has been written in the MATLAB software environment and implemented on the IEEE 14-bus network.

Keywords: Unified Power Flow Controller (UPFC); Optimal power flow; Water Cycle Algorithm (WCA); Generators fuel cost; Network losses; System loadability.