

بهبود کیفیت توان شبکه‌های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر روش کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر

احسان اکبری^{۱*}

۱- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران، akbari.ieee@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

چکیده: در این مقاله، طرح کنترلی بازیاب دینامیکی ولتاژ با استفاده از کنترلر شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر جهت جبران‌سازی کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ و هارمونیک ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG) بررسی می‌شود. استراتژی کنترلر شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر بدلیل قابلیت خود تنظیمی و انطباق، می‌تواند با توجه به تغییرات و عملکرد سیستم در مدت زمان بروز خطای کنترلر را مطابق شرایط خطای تغییر دهد و با دقت بالائی عمل نماید. همچنین حضور تولید پراکنده در شبکه باعث کاهش جریان و توان تزریقی توسط DVR و در نتیجه کاهش توان نامی DVR می‌شود. با توجه به محدودیت ظرفیت ذخیره‌ساز انرژی برای جبران‌سازی اغتشاشات ولتاژ توسط DVR، وجود تولید پراکنده بسیار ضروری می‌باشد چرا که تولید پراکنده می‌تواند توان نامی مورد نیاز DVR را کاهش دهد و بدون نیاز به افزایش ظرفیت المان ذخیره‌ساز انرژی DVR، جبران‌سازی ولتاژ را بهبود بخشد. عملکرد استراتژی کنترلی مزبور با شبیه‌سازی DVR در یک شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده (DG) به کمک نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و نتایج کارآمدی سیستم کنترلی ارائه شده را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: بازیاب دینامیکی ولتاژ، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ، کنترل تطبیقی، شبکه‌های عصبی، هارمونیک ولتاژ

است که توانایی مقابله در برابر اثرات مخرب اختلالات ولتاژ Power در اختیار بهره‌بردار بار حساس قرار می‌دهد. این دستگاه با تولید ولتاژ مناسب، اثر اغتشاشات کیفیت توانی را کاسته و ولتاژ بار را در حد مطلوب حفظ می‌کند^[۳]. مشکلات مربوط به کیفیت توان دامنه وسیعی از مسائل من جمله کمبود و بیشبود ولتاژ، فلیکر، بروز هارمونیک، مسائل مربوط به حالت گذرا و قطع ولتاژ را شامل می‌شود. کمبود ولتاژ^{*} مطابق با استاندارد IEEE1159-1995 بصورت کاهش در مقدار موثر ولتاژ از ۰/۱ تا ۰/۹ پریونیت در فرکانس نامی برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف می‌شود و اغلب به دلیل خطاهای اتصال کوتاه، خروج بانک‌های خازنی، راهاندازی بارهای سنگین سلفی و افزایش ناگهانی بار در شبکه‌هایی با امپدانس نسبتاً


۱- مقدمه

در صنعت امروزه، به دلیل استفاده روز افزون از ادوات الکترونیک قدرت و حساسیت این ادوات به کیفیت توان دریافتی، مقوله کیفیت توان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. اصولاً کیفیت توان را با کیفیت ولتاژ متناظر می‌نامند^[۱]. به این منظور، ادوات مختلفی به جهت حفظ و یا بهبود کیفیت توان استفاده گردیده‌اند که وظیفه اصلی این ادوات، کاهش یا حذف اثرات خطاهایی که بیشترین تاثیر را بر شبکه می‌گذارند است. به منظور جبران تاثیر مخرب اغتشاشات کیفیت توان بر روی مصرف کنندگان حساس سیستم توزیع بهره‌گیری از ادوات Custom Power مورد توجه کارشناسان و مهندسین قدرت قرار گرفته است^[۲]. بازیاب دینامیکی ولتاژ^{*} یکی از ادوات Custom

کارایی روش کنترلی پیشنهادی در DVR، جبران‌سازی کمبود، بیشید و هارمونیک ولتاژ بر روی شبکه توزیع نمونه در محیط نرم‌افزاری MATLAB/SIMULINK مورد شبیه‌سازی قرار خواهد گرفت.

۲- معرفی ساختار و عملکرد DVR

DVR یکی از ادوات Custom Power در شبکه توزیع می‌باشد که به صورت سری با آن متصل می‌شود. آنها ولتاژ بار را با تزریق ولتاژهای سه فاز خروجی در طول اختلال در سیستم قدرت و با کنترل دامنه و فاز و فرکانس ولتاژ ثابت نگه می‌دارند. پس اساس عملکرد DVR، تزریق ولتاژ مورد نیاز در موقع بروز اختشاش ولتاژ برای جبران‌سازی آن می‌باشد. بطور کلی عملکرد DVR می‌تواند به دو حالت تقسیم‌بندی شود، که عبارتند از: standby mode و injection mode. در حالت اول در صورت بروز یا عدم بروز اختلال کوتاه، ولتاژ کوچکی جهت پوشش افت ولتاژ ناشی از تلفات راکتانس ترانسفورماتور تزریق می‌شود. در حالت دوم به محض آشکار شدن اختشاشات ولتاژ، DVR به تزریق ولتاژ به بار حساس مورد نظر می‌پردازد. مدار DVR شامل ۵ جز اصلی می‌باشد که در شکل ۱، مشخص شده است^[۳]:

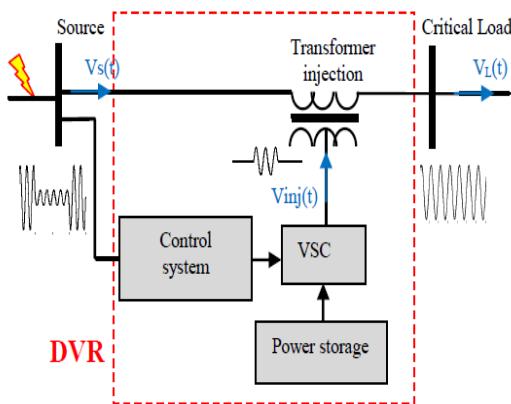

شکل ۱- مدار DVR در شبکه قدرت


اینورتر منبع ولتاژ: این پل اینورتر به اولیه ترانس تزریق متصل شده است. یک تجهیز ذخیره کننده انرژی برای پل اینورتر در نظر گرفته شده است. این اینورترها شامل سوئیچ‌های IGBT خود کمotaسیون با دیودهای موازی شده با آنها می‌باشد و از تکنیک PWM برای کنترل آن استفاده شده است.

مان ان ذخیره‌ساز انرژی: DVR علاوه بر تبادل توان راکتیو با شبکه برای جبران‌سازی اختلالات نسبتاً طولانی و همچنین برای بارهایی با ضریب توان بالا باید قابلیت تبادل توان اکتیو با شبکه را هم داشته باشد. بنابراین، المان ذخیره‌ساز انرژی یکی از اجزای اصلی DVR بشمار می‌آید و شامل انواع مختلف خارن، باتری، سیستم چرخ طیار و منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد^[۳]. در این مقاله از یک خازن از عنوان ذخیره‌ساز انرژی استفاده شده است.

ترانس تزریق سری: در DVR وجود یک ترانسفورماتور تزریق ضروری است تا دو سیستم ac و dc را از هم ایزوله کند. یک طرف این ترانس به طور سری به شبکه و طرف دیگر آن به اینورتر وصل می‌شود.

(۱) فیلتر هارمونیکی: در DVR، برای تولید ولتاژ مطلوب معمولاً از روش کلیدزنی با فرکانس بالا استفاده می‌شود این روش باعث تولید محتوای هارمونیکی در خروجی اینورتر می‌گردد که باید

زیاد رخ می‌دهد. بیشید ولتاژ^۳ مطابق با استاندارد IEEE1159-1995 بصورت افزایش در مقدار موثر ولتاژ از ۱/۸ تا ۱/۱ پرینیت در فرکانس نامی برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف می‌شود و اغلب به دلیل خطای تکفاز به زمین، قطع بارهای سنجن و یا اتصال بانک-های خازنی رخ می‌دهد^[۴]. مطابق با استاندارد IEEE-519 هارمونیک ولتاژ، ولتاژ سینوسی است که دارای فرکانسی با مضرب عددی صحیح از فرکانس اصلی شبکه می‌باشد^[۲]. مبدل‌های تغذیه سه‌فاز، کوره‌های الایی، دستگاه‌های جوشکاری و لامپ‌های فلورسنت از دلایل هارمونیک ولتاژ است. با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسین قدرت، استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت را برای رفع این مشکلات پیشنهاد کرده‌اند. DVR یکی از تجهیزاتی است که به عنوان راه حلی برای رفع این مشکلات در شبکه‌های توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در هنگام نوسان ولتاژ، DVR که به صورت سری در سیستم قدرت قرار می‌گیرد با تزریق ولتاژ می‌تواند ولتاژ مطلوب را برای بارهای حساس تولید کند که این در واقع کارکرد اصلی DVR است. DVR شامل یک مبدل منبع ولتاژ، منبع انرژی، ترانسفورماتور سری شده با خط، فیلتر حذف ریپل کلیدزنی در خروجی و سیستم کنترلی است. این تجهیز قادر به حذف هر گونه مولفه ولتاژی مضر برای بار حساس از ولتاژ شبکه است. با این حال طراحی سیستم کنترلی مناسب در این زمینه مهم‌ترین نقش را بر عهده دارد. پژوهشگران بسیاری در این زمینه مقالات ارزشمندی به چاپ رسانده‌اند در [۳] روشی برای حفاظت بارهای حساس در برابر نامتعادلی و کمبود ولتاژ ارائه شده است که توان اکتیو مصرف با تولید نمی‌کند، در نتیجه می‌توان از یک خازن DC به جای منبع DC استفاده کرد. در [۶] از روش کنترل مقاوم جهت بهبود عملکرد DVR در جبران‌سازی کمبود و بیشید ولتاژ، هارمونیک، فلیکر و قطعی ولتاژ استفاده شده است. در [۸] روش کنترل DVR بر مبنای روش کنترل مقاوم بررسی شده است. با این وجود، پیچیدگی محاسبات در روش‌های کلاسیک و کند بودن یا کیفیت ضعیف پاسخ در برخی از روش‌های حوزه فرکانس مشاهده می‌شود. همچنین، برخی از روش‌های پیشین قابلیت رفع همه مشکلات کیفیت توان را ندارند. در این مقاله، جهت بررسی عملکرد DVR و تاثیر آن بر جبران‌سازی اختشاشات ولتاژ شبکه توزیع، این تجهیز مدل‌سازی شده و با بروز کمبود، بیشید و هارمونیک ولتاژ در مدت زمان معین در شبکه توزیع نیروی برق، نقش این تجهیز در اصلاح اختشاشات بیان شده بررسی می‌گردد. روش کنترلی اتخاذ شده برای DVR، روش کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر می‌باشد، روش پیشنهادی علاوه بر سرعت و دقت بالای پاسخ، قابلیت رفع انواع اختشاشات ولتاژ را نیز دارد. در ادامه پیرامون ساختار و عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ مطالعاتی صورت خواهد گرفت. سپس کنترل شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر توصیف می‌گردد و عملکرد DVR مبتنی بر روش کنترلی پیشنهادی بیان می‌شود. در انتهای جهت تایید مباحث تئوری ارائه شده در قسمت‌های قبل و نمایش

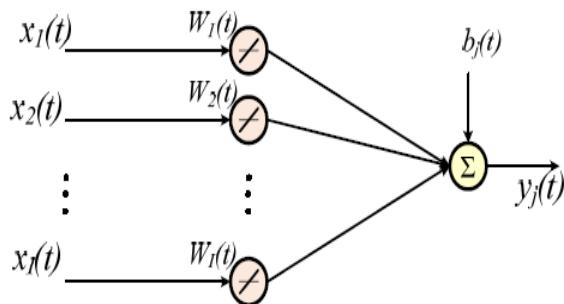

شکل ۳- مدل شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر (ADALINE)

الگوریتم آموزش شبکه به این صورت است که ماتریس وزن‌ها ($W(t)$) با استفاده از قاعده گرادیان خود را به روز می‌کند:

$$W(t+T) = W(t) + \eta \times \left(\frac{dy_j}{dw} \right) \times e(t) - \eta \times \gamma \times W(t)$$

$$e(t) = y(t) - y_j(t)$$

در این رابطه η نرخ آموزش، T زمان نمونه‌برداری، γ فاکتور پایدار ساز و $y(t)$ سیگنال خطاست که $y_j(t)$ خروجی نرون و $y(t)$ خروجی سیستم واقعی می‌باشد. در این رویکرد کنترلی، یک شبکه عصبی طوری آموزش می‌بیند که عملکردی مشابه کنترل PI داشته باشد. بیشتر کنترل‌ها مانند PI در صورتی می‌توانند به خوبی عمل کنند که سیستم مورد بررسی حول نقطه کار مشخصی عمل کند، در صورتی که سیستم با عدم قطعیت همراه باشد و یا تغییرات ناشناخته‌ای به سیستم اعمال شود کنترل PI به خوبی جوابگو نیست [۵]. یکی از مزیت‌های شبکه عصبی این است که در صورت وجود عدم قطعیت در سیستم، پارامترهای خود را با شرایط فعلی تطبیق می‌دهد و عمل کنترل را به خوبی انجام می‌دهد. در این روش شبکه عصبی به صورت مشابه کنترل PI باشد. سپس سیستم کنترل PI جد را به شبکه عصبی می‌دهد و شبکه عصبی با توجه به سیستم و رویدادهای سیستم وزن‌های خود را توسط گرادیان کاهشی به روز می‌کند. سرعت یادگیری در اینجا $1/0.01$ ، زمان نمونه‌گیری برابر 0.05 و فاکتور پایدارساز 10^{-1} در نظر گرفته شده و شبکه شامل یک لایه دو ورودی و دو خروجی است.

۴- شبیه‌سازی سیستم مورد مطالعه

به منظور بررسی عملکرد کنترل کننده DVR، در حضور DG، سیستم توزیع شکل ۴، همراه با پارامترهای مشخص شده در جدول ۱، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

قبل از تزریق به شبکه خذف شود بنابراین برای حذف محتوای هارمونیکی از فیلتر LC استفاده می‌شود.


سیستم کنترل: طراحی سیستم کنترل، نقش مهمی در عملکرد DVR ایفا می‌کند. در واقع این بخش بر پایه آشکارسازی اختلالات ولتاژ و فراهم کردن استراتژی مناسب کلیدزنی اینورتر می‌باشد. روش کنترل پیشنهادی در این مقاله، بر اساس شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر می‌باشد که در بخش بعدی به ارائه این روش کنترلی و بکارگیری آن در DVR می‌پردازیم.

۳- کنترل شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر

شبکه‌های عصبی تطبیق‌پذیر (ANN) در محاسبات گسترده برای نگاشت ورودی به خروجی استفاده می‌شود. این نگاشت به صورتی آموزش دیده و شبکه را برای دستیابی به پاسخ مطلوب هدایت می‌کند. در طول آموزش، وزن‌ها و بایاس‌ها به گونه‌ای به روز می‌شوند تا خطای کمتری و خروجی واقعی و خروجی مطلوب حاصل شود. شکل ۲ مدل ANN را برای یک شبکه دو لایه نشان می‌دهد. اندیس i مربوط به z امین ورودی، اندیس h مربوط به h امین لایه مخفی و اندیس j مربوط به j امین بردار خروجی است و بردار x ورودی‌های سیستم می‌باشد. خروجی شبکه به صورت رابطه زیر با ورودی در ارتباط است:

$$y^{(2)} = F^{(2)} \left(W^{(2)} \left[F^{(1)} \left(W^{(1)} x + b^{(1)} \right) \right] + b^{(2)} \right) \quad (1)$$


در این رابطه W ماتریس وزنی، b بردار بایاس، y بردار خروجی و F تابع فعال ساز و بالاترین مربوط به لایه نرون می‌باشد [۵].

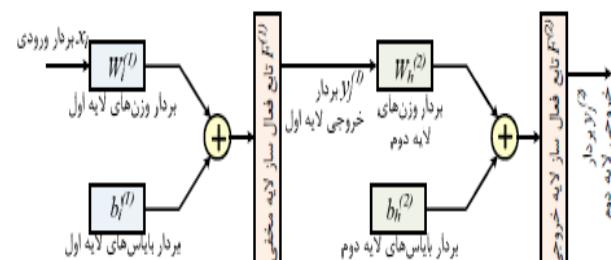

شکل ۲- شبکه عصبی تطبیق‌پذیر دو لایه

ساده‌ترین نوع شبکه عصبی ADALINE می‌باشد. این شبکه عصبی همانطور که در شکل ۳ نمایش داده شده است برای تطبیق از بردار خطی $y = wx + b$ استفاده می‌کند. در هر لحظه اگر $x(t)$ بردار ورودی به تعداد I باشد، j امین خروجی شبکه عصبی به صورت زیر است:

$$y_j(t) = b_j(t) + \sum_{i=1}^I W_i(t)x_i(t) \quad (2)$$

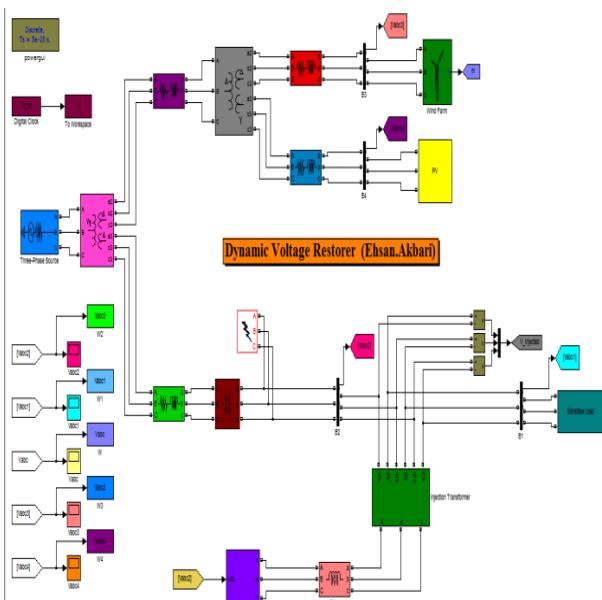


شکل ۵- ساختار سیستم توزیع مورد مطالعه به همراه DVR پیشنهادی در محیط نرمافزاری MATLAB


چهار وضعیت مختلف برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است که شامل وضعیت کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، هارمونیک ولتاژ و هر سه اختلال در ولتاژ منبع می‌باشد. در ادامه به بررسی این چهار وضعیت می‌پردازیم.

۱-۴- شبیه‌سازی DVR پیشنهادی در حضور کمبود ولتاژ


در شکل ۶ کمبود ولتاژ سه فاز به اندازه ۰/۶ پریونیت در ولتاژ منبع در اثر خطای اتصال کوتاه سه فاز متقاضن با امپدانس خطای 0.3Ω رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصی خطی تطبیق‌پذیر به جبران سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۷ بیانگر این موضوع می‌باشد. در شکل ۸ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

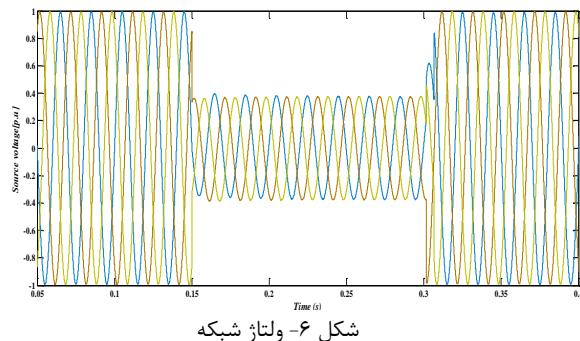

شکل ۶- ولتاژ شبکه

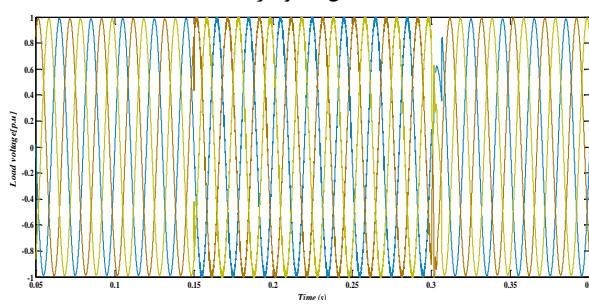

شکل ۷- ولتاژ جبران شده بار

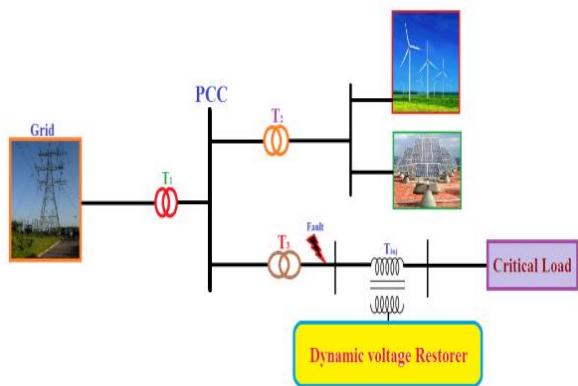

شکل ۴- شبکه مورد مطالعه

جدول ۱- پارامترهای شبکه مورد مطالعه [۴]

پارامترها	مقادیر
ولتاژ منبع	63kV
تغذیه	50Hz
توان بار حساس	500kw ,100k var
ترانس ۱	$63Y_g / 20\Delta / 20\Delta kV$, $1MVA, U_k = 10\%$
ترانس ۲	$20\Delta / 6.6\Delta / 6.6kV$, $1.5MVA, U_k = 7\%$
ترانس ۳	$20Y / 11\Delta kV$, $1MVA, U_k = 5\%$
فیدر ۱	$R_1 = 0.1\Omega, L = 0.001H$
فیدر ۲	$R_1 = 0.2\Omega, L = 0.001H$


جدول ۲- پارامترها و مشخصات DG

DG 1	P_{max}	200w
	V_{mp}	26.3v
	I_{mp}	7.6A
DG 2	P_{max}	3MVA
	V_n	6.6kV
	ω_s	300r / s


شبکه مورد بررسی، دارای دو شین می‌باشد که به یکی از آنها (فیدر ۱) منابع تولید پراکنده از نوع توربین بادی و فتوولتائیک با مشخصات ارائه شده در جدول ۲، متصل است و به فیدر دوم بار حساس به نوسانات ولتاژ شبکه. ساختار شبکه مورد مطالعه در محیط نرمافزاری MATLAB/SIMULINK در شکل ۵، نشان داده شده است.

۳-۴- شبیه‌سازی DVR پیشنهادی در حضور هارمونیک ولتاژ


در شکل ۱۲ هارمونیک ولتاژ سه فاز در ولتاژ منبع در اثر اتصال بارهای غیر خطی رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر به جبران‌سازی پرداخته است و ولتاژ بار در شکل ۱۳ بیانگر این موضوع می‌باشد. در شکل ۱۴ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

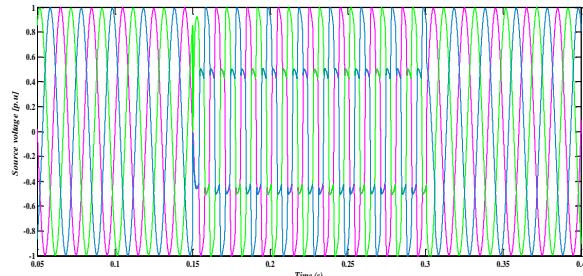

شکل ۱۲- ولتاژ شبکه

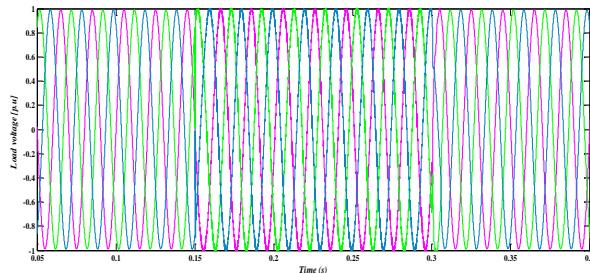


شکل ۱۳- ولتاژ جبران شده بار

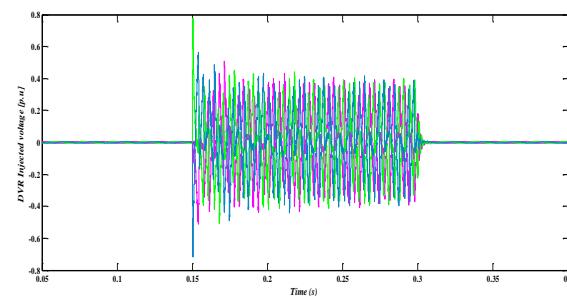

شکل ۱۴- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی

۴- شبیه‌سازی DVR پیشنهادی در حضور کمبود، بیشبدو و هارمونیک ولتاژ


در شکل ۱۵ کمبود ولتاژ در بازه زمانی $0/0 \text{--} 0/3$ ثانیه و ولتاژ منبع در اثر اتصال کوتاه سه‌فاز متقارن، بیشبدو ولتاژ در بازه زمانی $0/0 \text{--} 0/5$ ثانیه در اثر اتصال بانک خازنی و هارمونیک ولتاژ در بازه زمانی $0/0 \text{--} 0/75$ ثانیه در اثر اتصال بار غیرخطی در ولتاژ منبع رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر به جبران‌سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۱۶ بیانگر این موضوع می‌باشد. در شکل ۱۷ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

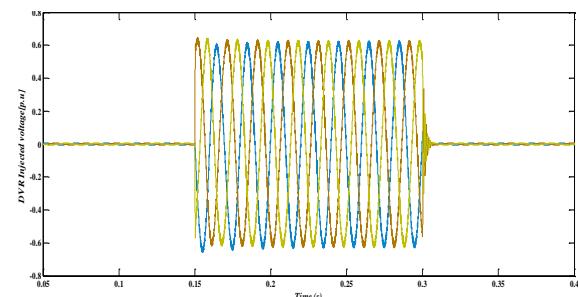


شکل ۸- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی

۲-۴- شبیه‌سازی DVR پیشنهادی در حضور بیشبدو ولتاژ


در شکل ۹ بیشبدو ولتاژ سه فاز به اندازه $1/3$ پریونیت در ولتاژ منبع در اثر اتصال بانک خازنی سه فاز رخ داده است که DVR مبتنی بر استراتژی کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق‌پذیر به جبران‌سازی پرداخته است. ولتاژ بار در شکل ۱۰ بیانگر این موضوع می‌باشد. در شکل ۱۱ ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی نشان داده شده است.

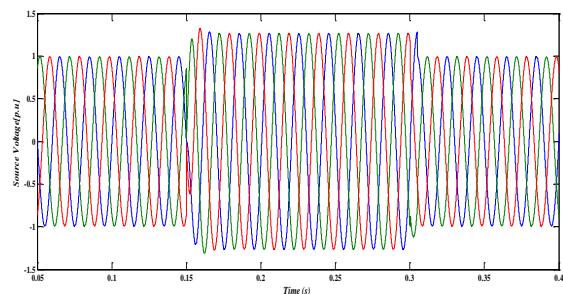

شکل ۹- ولتاژ شبکه

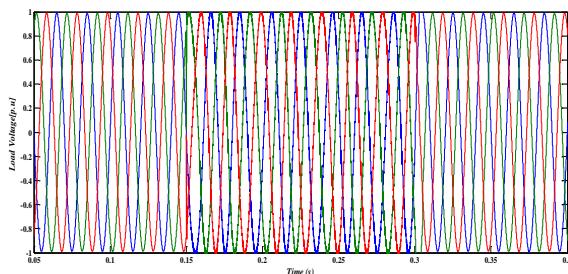


شکل ۱۰- ولتاژ جبران شده بار

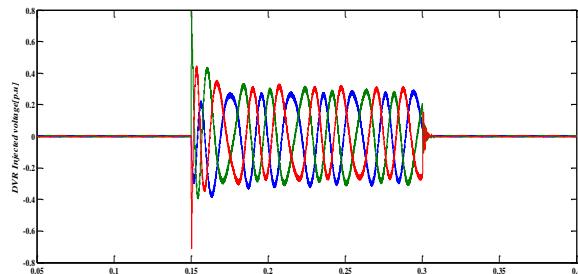

شکل ۱۱- ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی


DVR این روش کنترلی، یک روش کنترل تطبیقی جهت جبران سازی در می باشد. روش کنترلی فوق می تواند بصورت سریع و بلادرنگ، انواع اغتشاشات بوجود آمده در ولتاژ شبکه مانند کمبود، بیش بود و هارمونیک ولتاژ را به نحو مطلوبی جبران کند و منجر به بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق گردد. حضور DG باعث کاهش جریان و توان تزریقی توسط DVR و در نتیجه کاهش توان نامی DVR می گردد. که این امر باعث کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های اولیه و بهره برداری و نگهداری DVR می گردد.

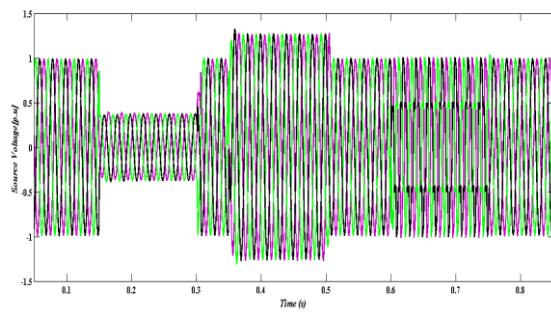

شکل ۱۵ - ولتاژ شبکه

سپاسگزاری


در این بخش لازم است تا از راهنمایی ها و الطاف بی دریغ جناب آقای پروفسور Frede Blaabjerg استاد دانشکده برق دانشگاه آلبورگ دانمارک تشكیر و قدردانی را داشته باشیم که بنده را در تهیه این مقاله یاری نمودند.

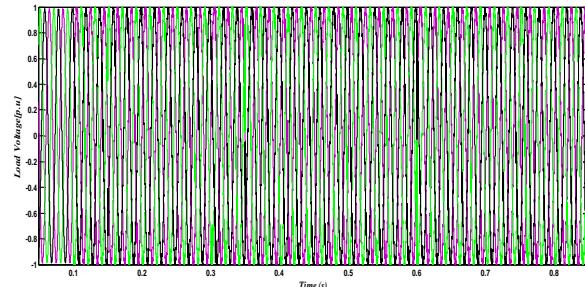

شکل ۱۶ - ولتاژ جبران شده بار

مراجع

- [1] P. Omar, and N.A. Rahim, "Power Quality improvement in low voltage distribution system using dynamic voltage restorer (DVR)," the 5th IEEE Conf. on Electronics and Applications, pp. 973-978, 2010.
- [2] S. Reddy, and R. K. Btref, "Distributed generation based dynamic voltage restorer," IET-UK International conference in Electrical Sciences, 2009 (ICES 2009).
- [3] E. Akbari, "operation DVR based Modular Multilevel Cascade Converter based on Double-star Chopper-cells (MMCC-DSCC) for Compensation Voltage sag and swell in Power Distribution Grids", Majlesi Journal of Mechatronic Systems (MJMS), Vol. 4, NO. 1, pp. 39-47, March 2015.
- [4] E. Akbari, "Operation and control of a Dynamic Voltage Restorer using Nine-level Cascaded H-Bridge Converter to Mitigating the voltage sag, swell and flicker in Electric power distribution grids" International Journal of Educational Advancement, Vol. 7, No. 1, pp. 100-115, Oct 2016.
- [5] R. Reddy, and V. Ramt, "A Neuro Control Strategy for a Dynamic voltage Restorer for power quality Improvement" IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 8, No. 7, pp. 2435-2458, 2011.
- [6] Y. W. Li, G. Zung and P. Ch. Lou, "A robust control scheme for MV Dynamic voltage restorer implentation" IEEE Trans. On Power Electronic, Vol. 53, No. 7, pp. 3425-3432, 2011.
- [7] M. Ramasamy and S. Thangvel, "Exprmental verification of PV based DVR with significant energy conservation" IEEE Trans. On power Delivery, Vol. 24, No. 1, pp. 2134-2142, 2013.
- [8] E. Akbari, "New configuration of a DVR based on Seven-level Packed U-Cell Inverter to Improv Power Quality in Electrical Distribution Grids", Majlesi Journal of Mechatronic Systems (MJMS), Vol. 4, NO. 2, pp. 33-42, June 2019.

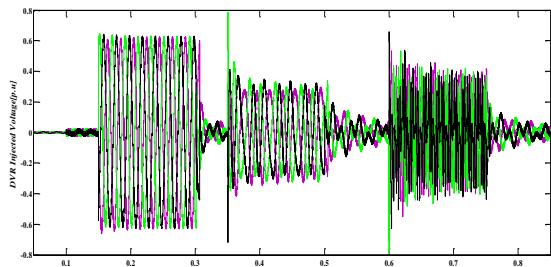

شکل ۱۷ - ولتاژ تزریقی DVR پیشنهادی

با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده، مقایسه ای بین DVR پیشنهادی با DVR معمولی (مجهز به منبع ذخیره انرژی و خازن لینک DC) مورد مطالعه در مرجع [۲] از لحاظ پروفیل ولتاژ دو سر بار حساس در شرایط یکسان صورت گرفته که نتایج آن در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳: مقایسه پروفیل ولتاژ دو سر بار حساس بدون DVR و با حضور DVR پیشنهادی و DVR مورد مطالعه در مرجع [۲]

نوع اغتشاش	ولتاژ بار حساس بدون DVR	ولتاژ بار DVR مرجع [۲]	ولتاژ بار DVR حساس با پیشنهادی
کمبود ولتاژ	0.4pu	0.98pu	1pu
بیش بود ولتاژ	1.3pu	1.07pu	1pu
هارمونیک ولتاژ	28.45%	6.3%	2.45%

۵- نتیجه گیری

در این مقاله، روش کنترل نوینی مبتنی بر شبکه عصبی برای بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر شبکه عصبی خطی تطبیق پذیر ارائه گردید. روش پیشنهادی بسیار ساده و از قابلیت تطبیق پذیری خوبی برخوردار است و بر اساس شرایط شبکه در هر لحظه از زمان عمل می نماید. با بررسی شبیه سازی های انجام گرفته در مقاله، نتایج زیر حاصل شد:

رزومه



احسان اکبری در بروجرد متولد شده است (۱۳۶۶). تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق - قدرت در دانشگاه مازندران (۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت را در دانشگاه علوم و فنون مازندران (۱۳۹۲) سپری کرده است. فعالیت‌های

پژوهشی و علاقه‌مندی ایشان در زمینه ادوات FACTS، کیفیت توان الکتریکی، الکترونیک قدرت و کاربرد آن در سیستم‌های قدرت، تولیدات پراکنده و شبکه‌های توزیع هوشمند می‌باشد و در حال حاضر مری گروه برق دانشگاه فنی و حرفه‌ای چرخکار بروجرد می‌باشد.

زیرنویس‌ها

Dynamic voltage Restorer	^۱
Voltage Sag	^۲
Voltage Swell	^۳
Voltage Harmonic	^۴

Improvement Power Quality in Electrical Distribution Grids with DG by DVR based On ANN Controller

Ehsan Akbari^{1*}

1- Department of Electrical Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.

Abstract: Unified Power Flow Controller (UPFC) is one of the FACTS devices which plays a crucial role in simultaneous regulating active and reactive power, improving system load, reducing congestion and cost of production. Therefore, determining the optimum location of such equipment in order to improve the performance of the network is significant. In this paper, WCA algorithm is used to locate the optimal placement of UPFC. The concepts and ideas underlying this approach are inspired by nature and are based on observations of water and the process of the water cycle and the formation of rivers and streams and their flow to the sea in the real world. This algorithm has a high potential for escaping local optimizations as well as speeding up global optimization. For UPFC modeling, the power injection model has been used and the OPF-UPFC problem has been solved with various objective functions such as generators fuel cost, network losses and system loading, both single-objective and multi-objective. Also, the results obtained from different objective functions are compared with other references. The results acquired show the efficiency and speed of the water cycle algorithm compared to some other intelligent algorithms. The computer program has been written in the MATLAB software environment and implemented on the IEEE 14-bus network.

Keywords: Unified Power Flow Controller (UPFC); Optimal power flow; Water Cycle Algorithm (WCA); Generators fuel cost; Network losses; System loadability.